



M 1 : 100

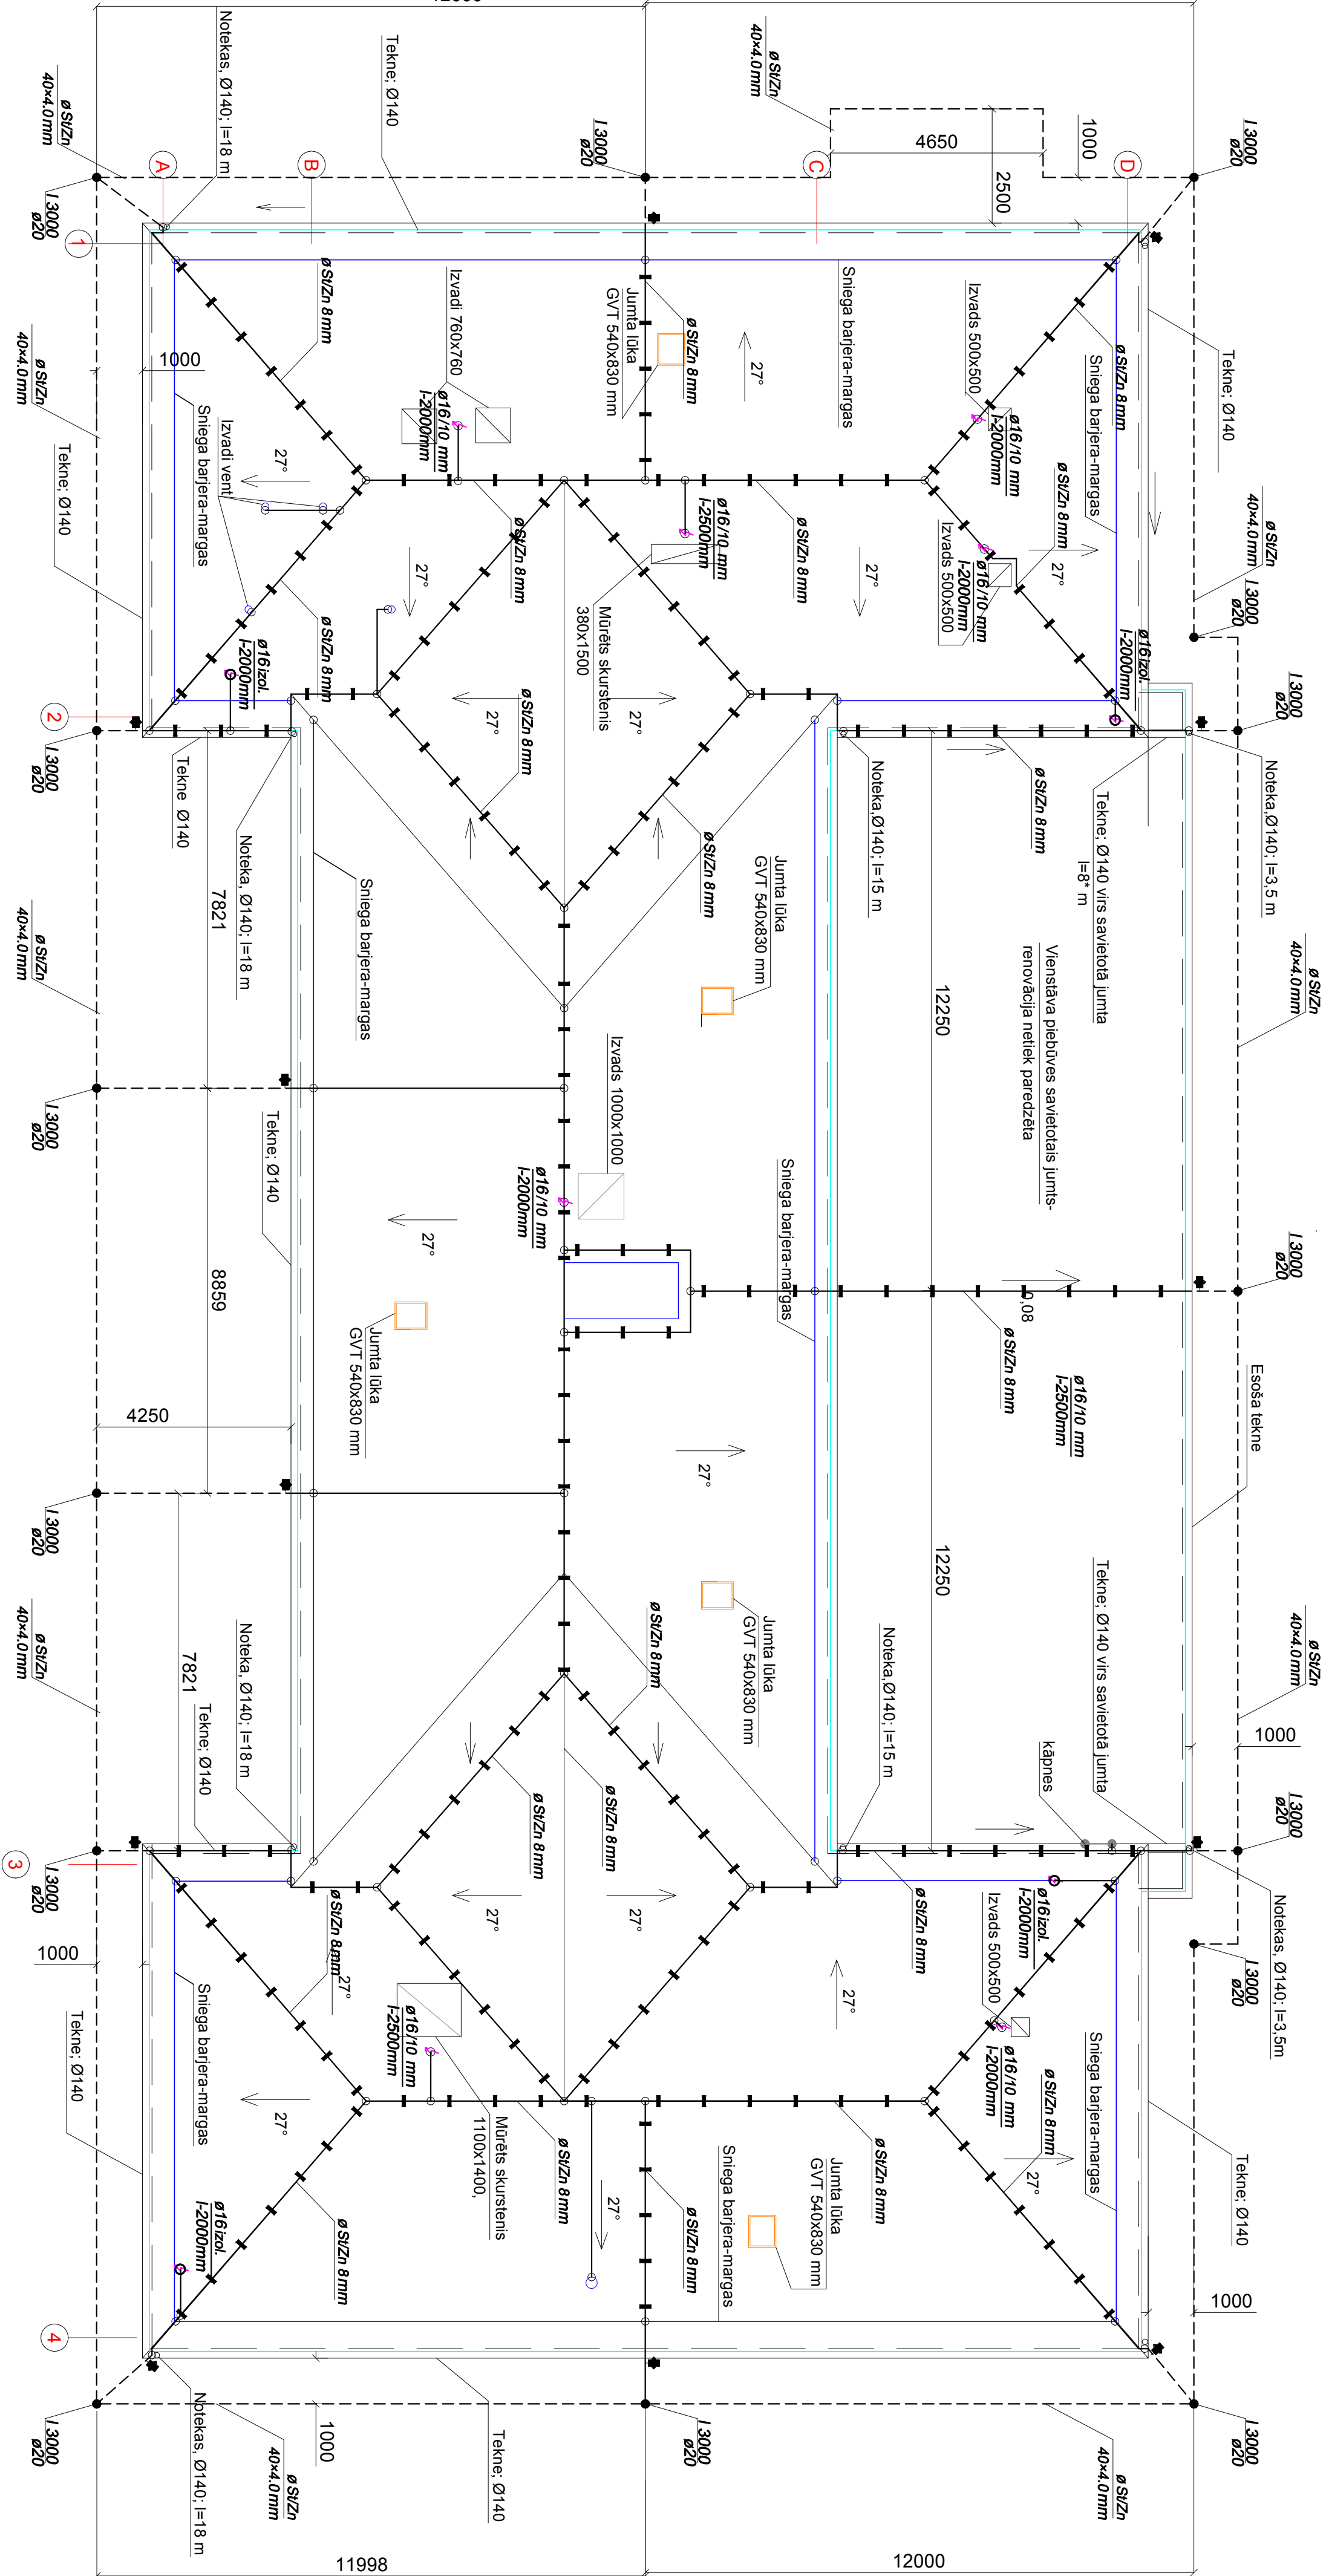

Pieņemtie apzīmējumi

1. Visus elektrotaišu montāžas darbus izpildīt saskaņā ar drošības tehnikas, iekārtu montāžas un ekspluatācijas noteikumiem un normām.
2. Lielumus, kas apzīmēti (*) precizēt uz vietas.
3. Uzstvētēju un zemētāju novietojums var tikt nedaudz koriģēts darbu gaitā.
4. Stiprinājumu izvietojumam ir rekomendējošs raksturs.
5. Nodrošinot drošu elektrisku savienojumu, kā zibens novadīšanas sistēmu var izmantot celtnes metāla daļas kuru $b \geq 4,0$ mm
6. Ar (*) apzīmēts augstums no jumta virsmas.
7. Izolēto uzstvētēju stieņu izvietojumu saskaņot ar uzstādīto antenu novietojumu.
8. Zemējuma konturi savienot ar potenciālu izlīdzināšanas kopni galvenajā sadalē.
9. Visām, arī plānā neuzrādītajām, metāla detaļām veidot elektrisku savienojumu ar LPS.

 <p>SIA "WS" Būvniecība Būvniecības projekti Kormijas prospektā 7-306, Lengdāle LV-3401 mob./ei - +371 26534077, e-pasts: w.s@inbox.lv</p>		<p>Pasūtītājs</p> <p>Valņodes internātpamatskola</p>		<p>Līguma Nr.</p> <p>WS-133-12</p>	
<p>Objekts</p> <p>"Valņodes internātpamatskola". Rauga ielā 60, Valņode, Valņodes pagasts, Valņodes novads</p>		<p>Starpība</p>		<p>Lapa</p>	
<p>Pasūtītājs</p> <p>Zbiens aizsardzības plāns skolas ēkai</p>		<p>TP</p>		<p>ELT-2</p>	
<p>Būvpr. d.vad.</p> <p>N. Biers</p>		<p>10.12.</p>			
<p>Izstrādāja</p> <p>N. Biers</p>		<p>10.12.</p>			
<p>Mērogs 1:100</p> <p>Att. rež. N. Biers</p>					