

AVK-2

Esošs gaisa nosūces deflektors Ø630

11.50

9.40

+8.300


0.00


4 5 6

DTBCU-630 230-SF
(Gaisa vada Ø630 aizvars ar el. piedziņu 1x230; N=6.3w;)

CO2RT Wall Trans 0-2000 ppm

1200×500 ar pagriezieniem

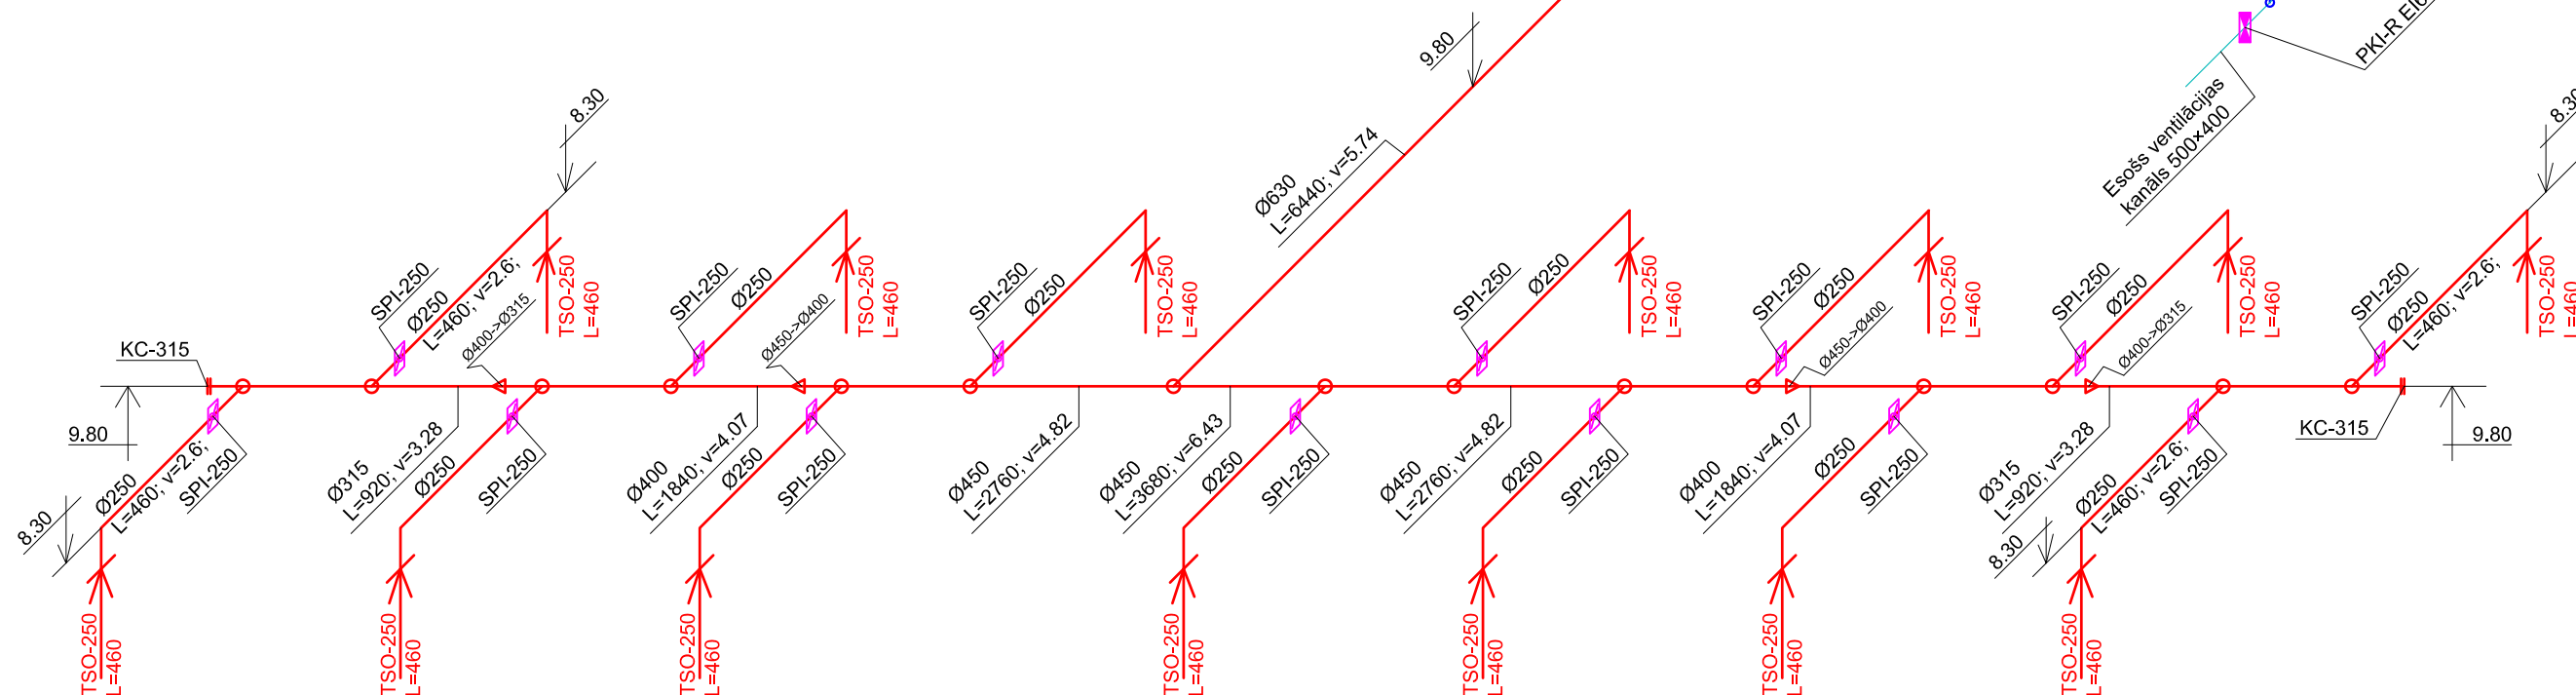

ARHĪVA NUMURS	01/2013			DATUMS 06.2013.	STADIJA TP	DAĻA AVK	LAPA AVK-4
		MELDRU IELĀ 1, LIEPĀJĀ Būvkom.reģ. Nr. 2580-R		PASŪTĪTĀJS: Vaiņodes Novada Dome			MĒROGS 1:100
PASŪTĪTUMA NUMURS	02/2013			OBJEKTS: Vaiņodes vidusskolas Sporta zāles renovācija, Avotu iela 4, Vaiņodē			
		PROJ.D.VADĪTĀJS R.DEĢIS		GRIEZUMS 3-3. PN-1 VENTILĀCIJAS SISTĒMAS SHĒMA			
		PROJEKTĒJA R.DEĢIS					